


## Verarbeitungsempfehlungen für verfüllte Ziegel


### Ausbildung von Eckverbänden

#### Wandstärke 30,0 cm

1. Schicht



2. Schicht




**Materialbedarf je lfdm. Gebäudeecke:**


4 Stück Eckziegel 30,0 T-30,0-AE bzw. AE/LZ

#### Wandstärke 36,5 cm

1. Schicht



2. Schicht




**Materialbedarf je lfdm. Gebäudeecke:**


Kein separater Eckziegel notwendig

#### Wandstärke 42,5 cm

1. Schicht



2. Schicht




**Materialbedarf je lfdm. Gebäudeecke:**


4 Stück Eckziegel T-30,0-AE bzw. AE/LZ  
4 Stück Poroton-T-30,0-P bzw. -MW

#### Wandstärke 42,5 cm – Variante B

1. Schicht




2. Schicht

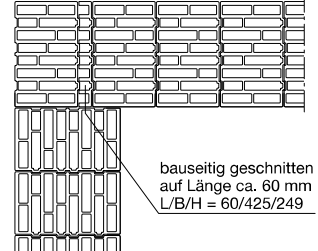


#### Wandstärke 49,0 cm

1. Schicht



2. Schicht




**Materialbedarf je lfdm. Gebäudeecke:**


8 Stück Standardformat 36,5

#### Wandstärke 49,0 cm – Variante B

1. Schicht

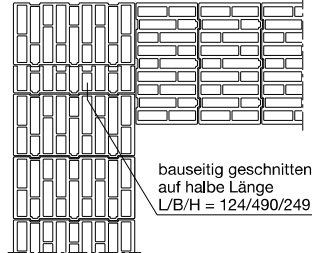

2. Schicht

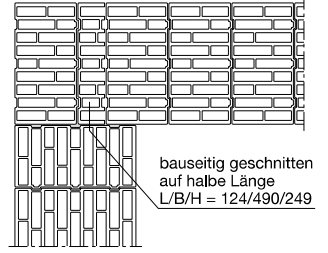

## Poroton-T7/T8-MW

#### Wandstärke 30,0 cm

#### Wandstärke 42,5 cm